



Diagrama de un sistema de drenaje en un sótano. Se muestra una sección transversal de una pared y una losa de piso. En la parte superior, hay una capa de 1,00 m de espesor, posiblemente de concreto o tierra compactada. Debajo de esta, hay una capa de drenaje (representada por triángulos) con una pendiente de 0,00 m/m. En la parte inferior, hay una capa de arena (representada por círculos) con una pendiente de 0,00 m/m. El sistema está diseñado para evacuar el agua de lluvia y la humedad de la losa de piso.

Distancias de proyecto		TIPO
LADO	DISTANCIA	LÍNEA DE CONDUCCIÓN
1-2	6.00	
2-3	168.20	
3-4	106.00	
SUMA	280.20	

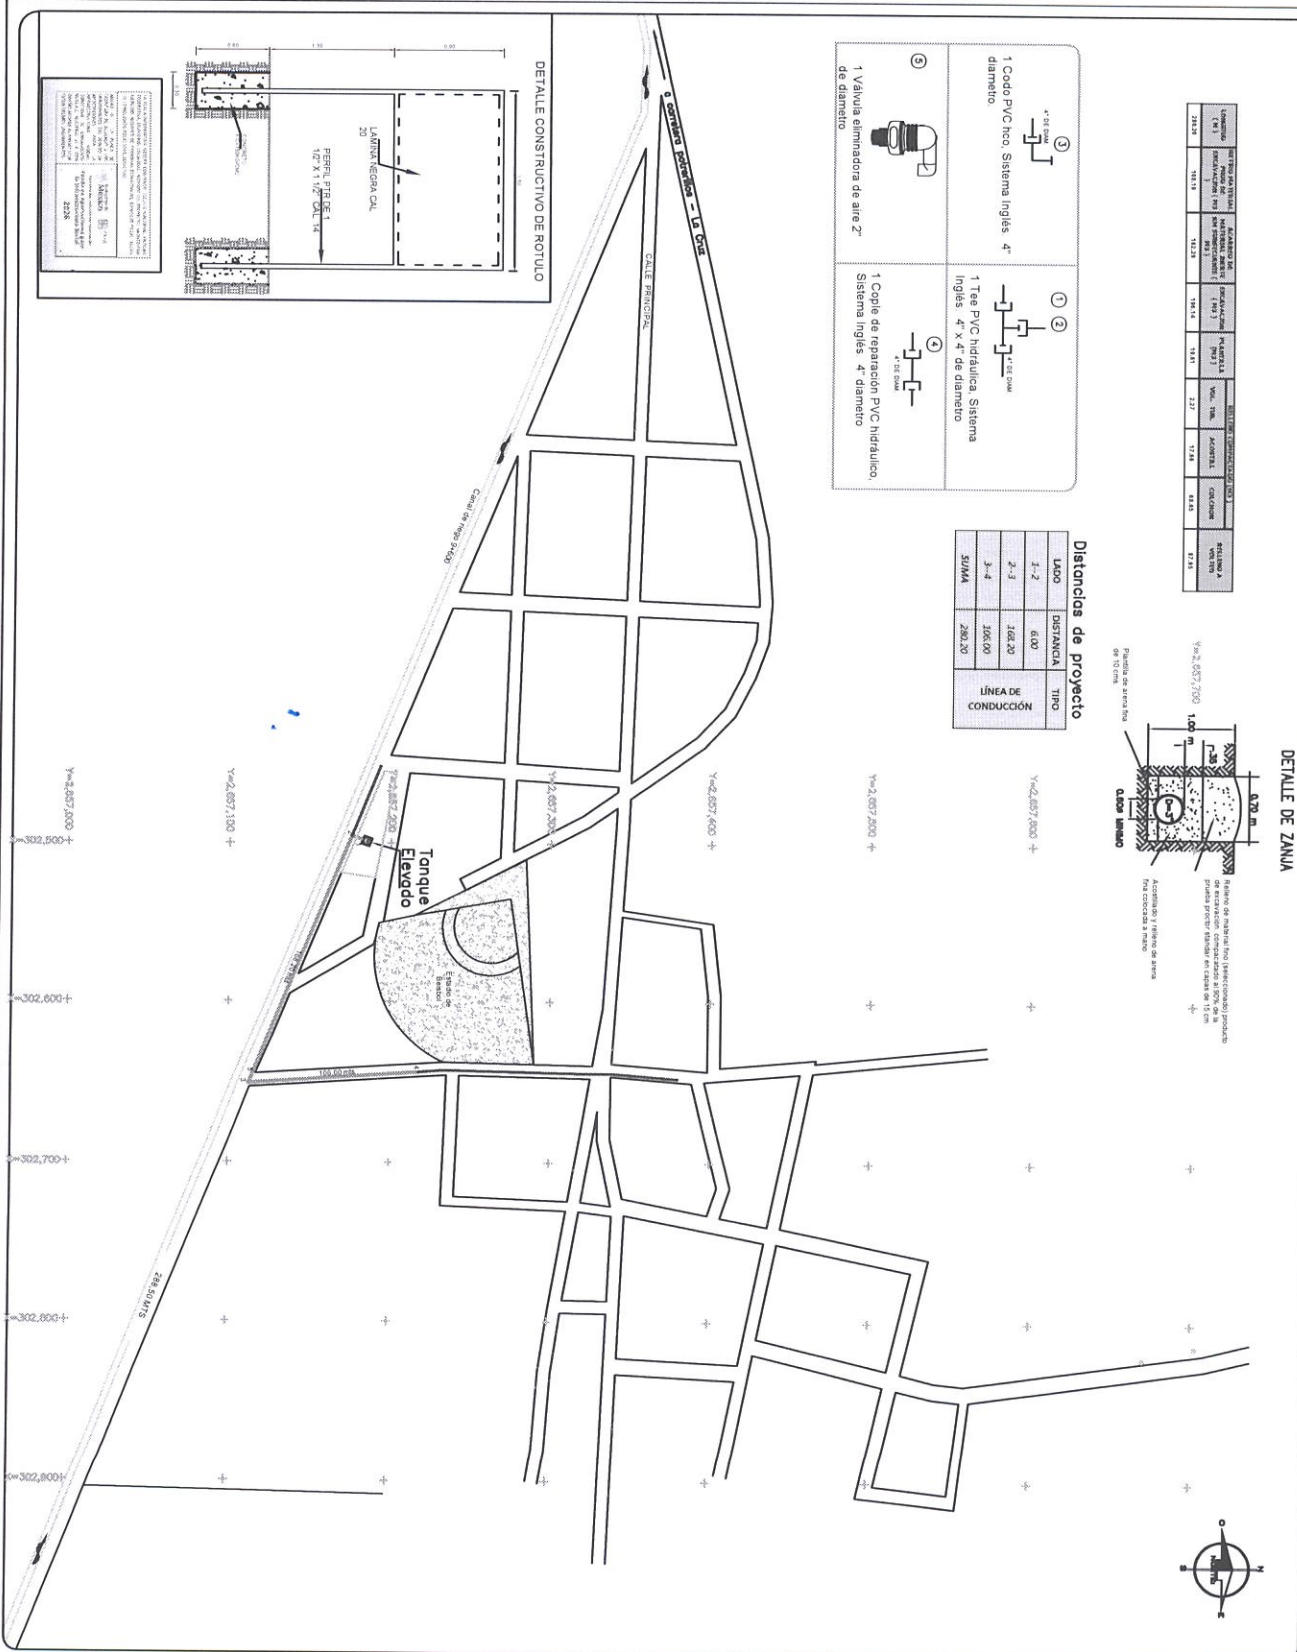

SISTEMA DE AGUA POTABLE

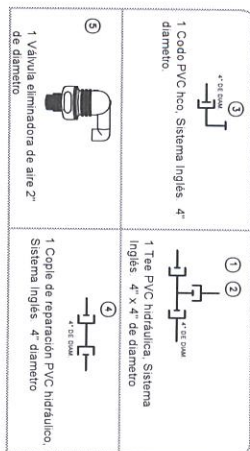

JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE ELOTA
2024-2027

Obras: CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO.
LINEA DE CONDUCCION Y SISTEMA AUTOMATICO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CAIMANES MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA

Localidad: CAIMANES II, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA

Contenido:
PLANTA DE CONJUNTO

S I M B O L O G I A

Límite de Manzana
 Tubería de conducción
 proyectada de 4" Diam.
 Tubería de distribución
 existente de 4" Diam.
 Número de cruceiro
 Canal de riego

Dibujo:

C. ING. JOEL OSUNA GUEVARA

Revisio:

CING. DAVID GERMAN OSUNA IRIBE

Autorizo:

BELTRAN

Microlocalización



1:1,600

Numero de planos:

ABRIL/2026

AP/OT

Fecha: ABRIL 2026

Numero de plano: AD/02.

Obra:
CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA ALMACENAMIENTO Y SISTEMA AUTOMATICO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CAJAMANES II MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

Localidad:
CAJAMANES II, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

Contenido:
TANQUE ELEVADO DE 100.00 M³. DETALLE DE CIMENTACION.

Simbologia:

SISTEMA DE AGUA POTABLE


Dibujó:
C. ARD ROBERTO CABALLAS PRADO

Revisó:
C. MITRO ALBERTO DANIEL GONZALEZ


Autorizó:
C. MITRO ALBERTO DANIEL GONZALEZ

Fecha:
ABRIL 2026


Numero de plano:
AD/03.

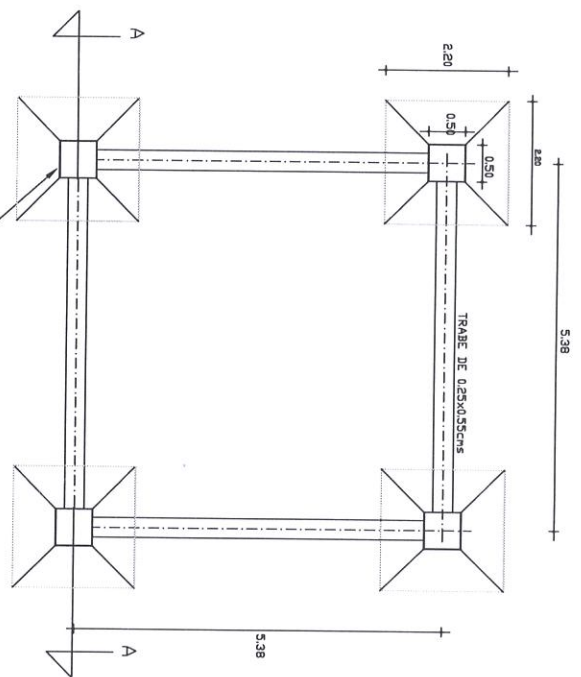


PLANTA GENERAL SIN ESCALA

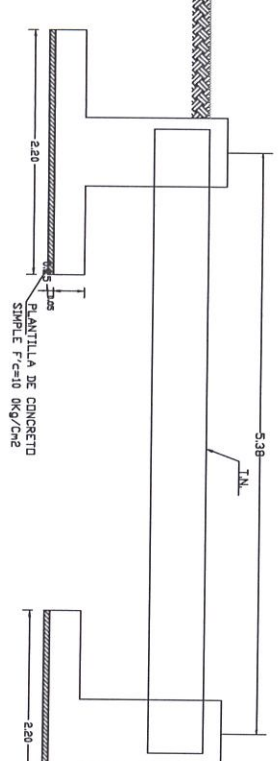

CORTE A - A'

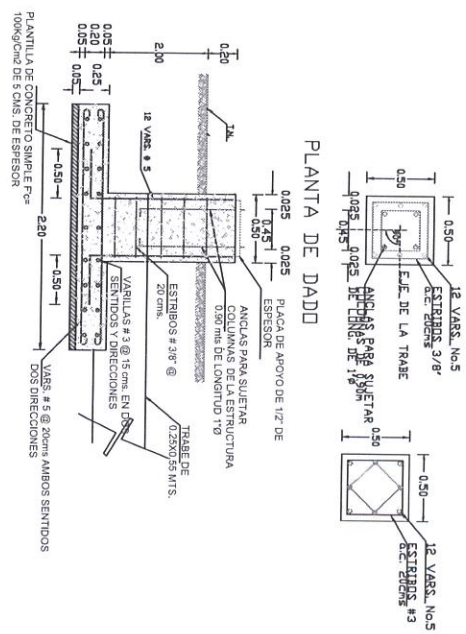

PLANTA DE DADO

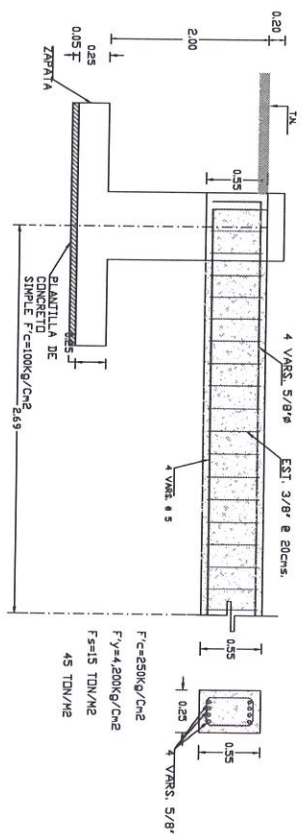

ARMADO DE ZAPATA Y DADO

ARMADO Y CORTE DE TRABE

NOTAS

TODAS LAS ADAPTACIONES ESTAN EN METROS

DATOS PARA CIMENTACION: TANQUE METALICO ELEVADO DE 15 mts DE ALTURA Y CAPACIDAD DE 50m³

CONCRETO F'c= 200 Kg/Cm²

ACERO DE REFUERZO F'y= 4200 Kg/Cm²

SE CONSIDERA LA CIMENTACION EN EL TERRENO 15 TON/M²

EFECTIVA SIN CONSIDERAR EN EL TERRENO 15 TON/M²

SE CONSIDERA LA PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 cms ANTES DE INICIAR LA CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION SE DEBERA COMPROBAR LA RESISTENCIA DE LA CIMENTACION PERMISIBLE DEL TERRENO SEA DE 15 TON/M²